

Общее описание

Жидкокристаллический модуль МТ-12864А, состоит из БИС контроллера управления и ЖК панели. Внешний вид модуля приведен на рис. 1. Контроллер управления K145BГ10, производства ОАО «АНГСТРЕМ» (www.angstrom.ru), аналогичен KS0108 фирмы SAMSUNG.

Каждой светящейся точке на ЖКИ соответствует логическая “1” в ячейке ОЗУ модуля. Габаритные размеры модуля приведены на рис. 5.

Индикаторы МТ-12864А выпускаются с напряжением питания 3В и 5В.

Внимание! Недопустимо воздействие статического электричества больше 30 вольт.



Рис. 1

Модуль позволяет

- принимать команды с шины DB7-DB0 (перечень команд приведен в таблице 3);
- записывать данные в ОЗУ по 8-ми разряднойшине данных DB7-DB0;
- читать данные из ОЗУ на шину DB7-DB0;
- читать статус состояния на шину DB7-DB0 (см. табл. 3);
- управлять контрастностью и подсветкой.

Временные диаграммы протокола обмена с модулем показаны на рис. 3.

Назначение внешних выводов приведено в таблице 4.

Таблица 1. Динамические характеристики модуля.

Название	Обозначение	Мин.	Макс.	Единицы измерения
Время цикла чтения/записи	t_{cycE}	1000	–	нс
Длительность импульса разрешения чтения/записи	PW_{EH}	450	–	нс
Время нарастания и спада	t_{Er}, t_{Ef}	–	25	нс
Время предустановки адреса	t_{AS}	140	–	нс
Время удержания адреса	t_{AH}	10	–	нс
Время выдачи данных	t_{DDR}	–	320	нс
Время задержки данных	t_{DHR}	20	–	нс
Время предустановки данных	t_{DSW}	200	–	нс
Время удержания данных	t_H	10	–	нс
Минимальная пауза между подачей команд или данных	t_W	8	–	мкс

Управление контрастностью

Для MT-12864A


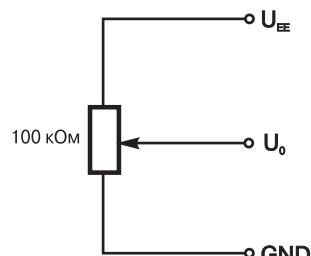
Для MT-12864A-...-T
(со встроенной термокомпенсацией)

Рис. 2

Характеристики модуля по постоянному току

Таблица 2. Характеристики модуля по постоянному току.

Название	Обозна- чение	U _{CC} =3В			U _{CC} =5В			Единицы измере- ния
		Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	
Напряжение питания	U _{CC}	2,8	3,0	3,3	4,5	5,0	5,5	В
Ток потребления	I _{CC}	—	4	—	—	4	—	mA
	I _{CC} **	—	3	—	—	1,5	—	mA
Входное напряжение высокого уровня	U _{IH}	2,0	—	U _{CC}	2,0	—	U _{CC}	В
	U _{IH_RES} *	0,7*U _{CC}	—	U _{CC}	0,7*U _{CC}	—	U _{CC}	В
Входное напряжение низкого уровня	U _{IL}	0	—	0,8	0	—	0,8	В
	U _{IL_RES} *	0	—	0,3*U _{CC}	0	—	0,3*U _{CC}	В
Выходное напряжение высокого уровня при I _{OH} =0,2mA	U _{OH}	2,4	—	—	2,4	—	—	В
Выходное напряжение низкого уровня при I _{OL} =1,6mA	U _{OL}	—	—	0,4	—	—	0,4	В
Ток подсветки при напряжении питания подсветки = 5В	для янтарной и желто-зеленой	I _{LED}	—	32	—	—	32	—
	для белой и голубой	I _{LED}	—	9	—	—	9	—

* входные напряжения для вывода RES

** для MT-12864A-...-T (со встроенной термокомпенсацией)

Примечание. В индикаторах с напряжением питания 3В подсветка должна запитываться от источника напряжения 5В.

Блок схема



Временные диаграммы

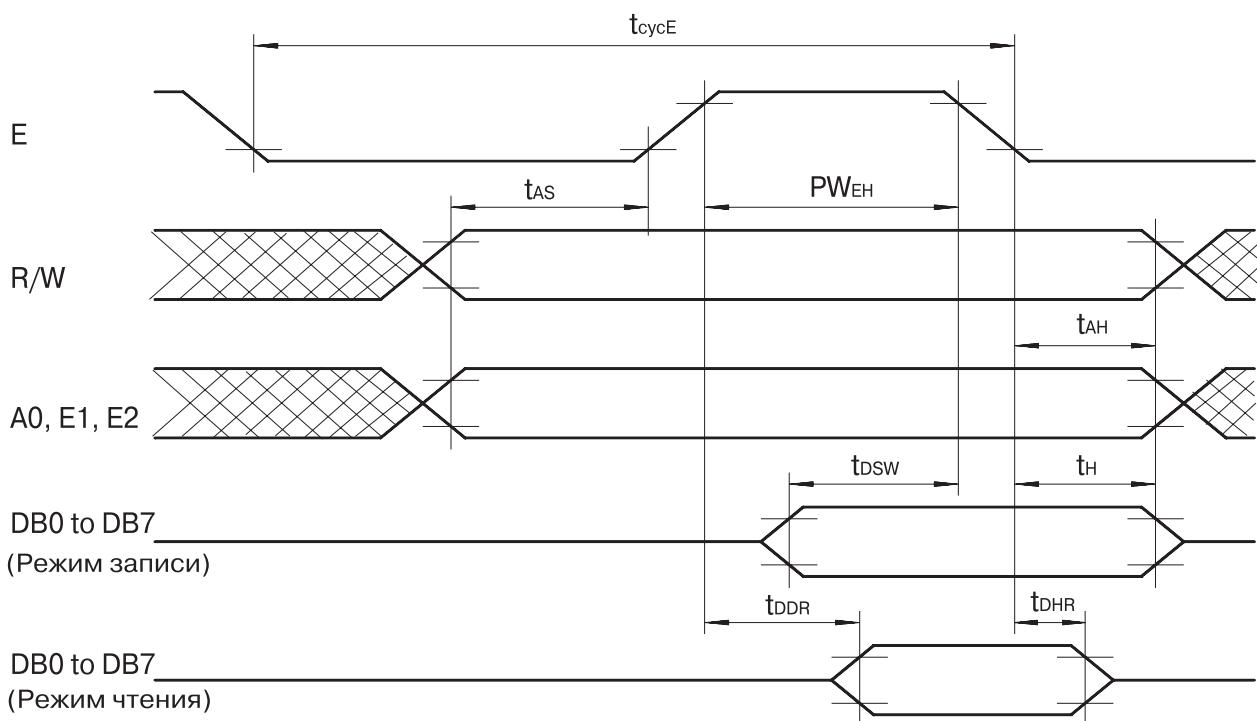


Рис. 3. Временные диаграммы протокола обмена

Распределение ОЗУ

Рис 4. Соответствие между адресами ОЗУ модуля и отображаемыми точками на ЖКИ.

Адрес страницы D_2, D_1, D_0									Адрес строки HEX	Адрес страницы D_2, D_1, D_0								
0,0,0	D_0								00	0,0,0	D_0						00	
	D_1								01		D_1						01	
	D_2								02		D_2						02	
	D_3								03		D_3						03	
	D_4								04		D_4						04	
	D_5								05		D_5						05	
	D_6								06		D_6						06	
	D_7								07		D_7						07	
0,0,1	D_0								08	0,0,1	D_0						08	
	D_1								09		D_1						09	
	D_2								0A		D_2						0A	
	D_3								0B		D_3						0B	
	D_4								0C		D_4						0C	
	D_5								0D		D_5						0D	
	D_6								0E		D_6						0E	
	D_7								0F		D_7						0F	
⋮								⋮	⋮								⋮	
1,1,0	D_0								30	1,1,0	D_0						30	
	D_1								31		D_1						31	
	D_2								32		D_2						32	
	D_3								33		D_3						33	
	D_4								34		D_4						34	
	D_5								35		D_5						35	
	D_6								36		D_6						36	
	D_7								37		D_7						37	
1,1,1	D_0								38	1,1,1	D_0						38	
	D_1								39		D_1						39	
	D_2								3A		D_2						3A	
	D_3								3B		D_3						3B	
	D_4								3C		D_4						3C	
	D_5								3D		D_5						3D	
	D_6								3E		D_6						3E	
	D_7								3F		D_7						3F	
Адрес колонки (адрес байта ОЗУ в странице) HEX								00 01 02 03 04 05 06 07 3E 3F	Адрес колонки (адрес байта ОЗУ в странице) HEX								00 01 02 03 04 05 06 07 3E 3F	
Номер колонки на ЖКИ								0 1 2 3 4 5 6 7 62 63	Номер колонки на ЖКИ								0 1 2 3 4 5 6 7 62 63	

Для левой половины отображаемого поля точек
(1-й кристалл, E1=1)

Для правой половины отображаемого поля точек
(2-й кристалл, E2=1)

Начальная установка модуля

Для начальной установки модуля необходимо подать сигнал RES равный логическому «0» длительностью не менее 1 мкс. При этом модуль выполняет команды установки Display Start Line в 0, DisplayOff. После деактивации сигнала RES (переключения в логическую «1» с временем фронта не более 200 нс) необходимо дождаться сброса битов BUSY и RESET в регистре состояния обоих кристаллов или выдержать паузу не менее 10 мкс. После этого модуль нормально функционирует. Чтение статуса можно выполнять даже при активном сигнале RES (равном логическому «0»).

Распределение ОЗУ

Модуль содержит ОЗУ для хранения данных, выводимых на ЖКИ, размером 64x64x2 бит (по 64x64 бит на каждый кристалл). Для выбора нужного кристалла используются выводы E1,E2. ОЗУ разбито на 8 страниц размером по 64x8 бит каждая. Каждой светящейся точке на ЖКИ соответствует логическая «1» в ячейке ОЗУ модуля. Соответствие между адресами в ОЗУ и отображаемыми точками на ЖКИ приведено на рис.4.

Чтение и запись данных

Чтение (запись) информации из (в) модуль осуществляется по страницам (64x8 бит или 64x1 байт). Каждая страница представлена как 64 байта. Для чтения или записи байта данных по произвольному адресу необходимо предварительно установить страницу ОЗУ и установить адрес внутри страницы ОЗУ. Это осуществляется командами «Set Page» и «Set Address» соответственно. После этого можно прочитать или записать байт данных.

В режиме чтения данных после команд «Set Page» и «Set Address» необходимо однократно выполнить «пустую» операцию чтения, результат которой не использовать.

Модуль поддерживает непрерывную последовательность операций чтения или записи: после чтения (записи) одного байта счетчик адреса автоматически увеличивается на 1 и модуль готов к новой операции чтения (записи) по следующему адресу без предварительной установки страницы ОЗУ и адреса. Счетчик адреса считает только внутри одной страницы! При достижении адреса 63 следующим значением счетчика будет 0 и т.д. Между любыми двумя передачами данных или команд, необходимо выдержать паузу не менее 8 мкс. Или ожидать сброса флага BUSY в регистре состояния того кристалла, к которому будет обращение.

Вертикальное смещение отображаемой информации

Модуль поддерживает команду "Display START Line", устанавливающую номер самой верхней отображаемой строки. Номер может быть в интервале от 0 до 63, что соответствует интервалу от первой строки нулевой страницы ОЗУ до последней строки седьмой страницы ОЗУ. Сразу за седьмой страницей отображается снова нулевая страница ОЗУ. Это позволяет реализовать плавный сдвиг информации на ЖКИ по вертикали изменением номера первой отображаемой строки.

Описание команд модуля

Таблица 3.

Команда	A0	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Описание	
Display ON/OFF control	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0/1	Включает или выключает ЖКИ, независимо от данных в ОЗУ и внутреннего состояния: 1 – включить дисплей; 0 – выключить дисплей.	
Display Start Line	0	0	1	1	Display START Line (0...63)						Определяет строку ОЗУ , которая будет отображаться в верхней строке ЖКИ.	
Set Page	0	0	1	0	1	1	1	Page (0...7)			Устанавливает страницу ОЗУ	
Set Address	0	0	0	1	Address (0...63)						Устанавливает адрес ОЗУ для последующих обращений	
Status Read	0	1	BUSY	0	ON/OFF	RESET	0	0	0	0	Чтение статуса состояния:	
											1 модуль занят внутренней обработкой	
											0 модуль готов к работе с внешним МП	
											1 ЖКИ выключен	
											0 ЖКИ включен	
											1 Состояние сброса	
											0 Нормальное состояние	
Write Data to RAM	1	0	Write Data								Запись данных в ОЗУ модуля	Эти команды выбирают ОЗУ по ранее заданному адресу, после чего адрес инкрементируется
Read Data from RAM	1	1	Read Data								Чтение данных из ОЗУ модуля	

Таблица 4. Назначение внешних выводов.

Вывод	Обозначение	Назначение вывода
1	GND	Общий вывод (0В)
2	U_{CC}	Питание модуля (цифровая часть)
3	U_o	Вход питания ЖК панели
4	A0	Выбор: Команды/Данные
5	R/W	Выбор: Чтение/Запись
6	E	Стробирование данных
7–14	DB0–DB7	Шина данных
15	E1	Выбор кристалла1
16	E2	Выбор кристалла2
17	RES	Сброс (начальная установка)
18	U_{EE}	Выход DC-DC преобразователя
19	A	+ питания подсветки
20	K	- питания подсветки

Габаритные размеры модуля МТ-12864А

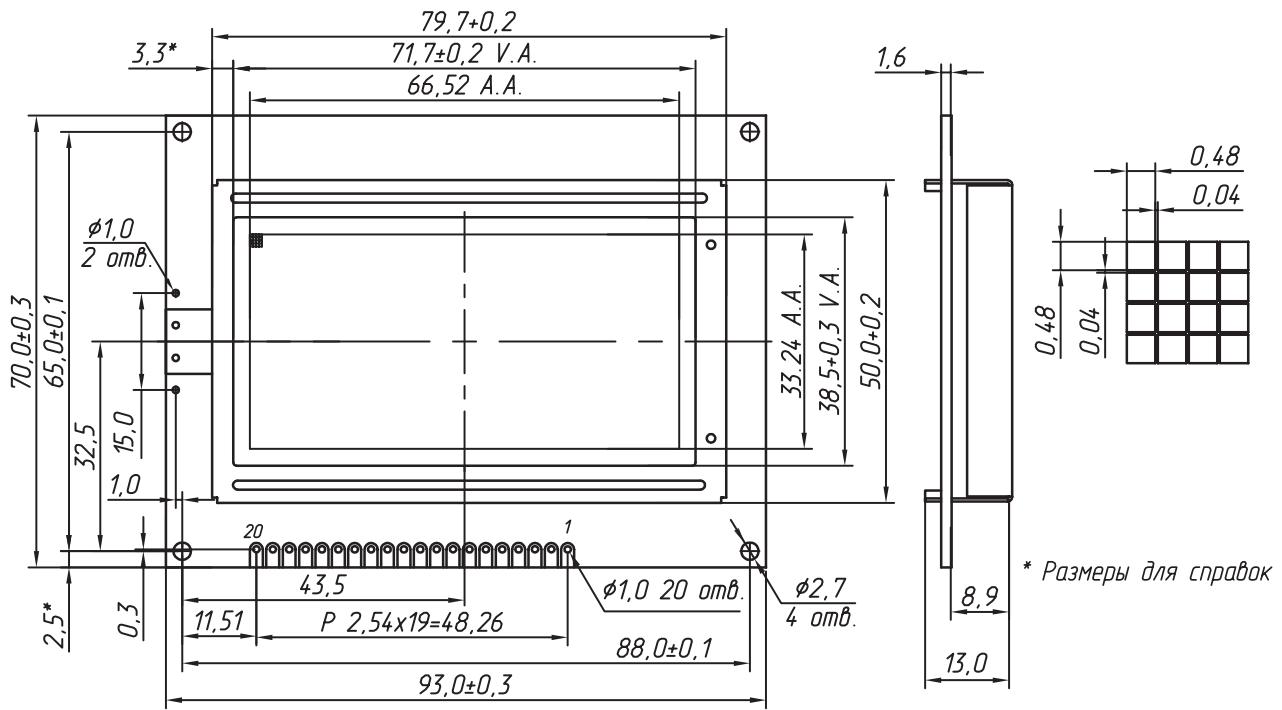


Рис. 5

История изменений

Версия документа	Дата	Изменения	Страница
1.1	18/06/2007	Исправлены замеченные неточности в тексте и таблицах	

Компания МЭЛТ

Наши координаты

-  Адрес: Москва, Нижегородская ул., дом 31.
-  тел: (495) 678-9660, 678-9674, факс: (495) 913-8421
-  e-mail: sales@melt.com.ru
-  <http://www.melt.com.ru>


Авторские права © 2007 МЭЛТ. Все права защищены. Принципиальные схемы и топология печатных плат, описанных в этом документе, не могут быть скопированы или воспроизведены в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании МЭЛТ.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Компания МЭЛТ не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этом документе, ровно как и за прямые или косвенные убытки, связанные с поставкой или использованием настоящей информации.

Самые последние спецификации Вы всегда можете получить на нашем сервере в интернете по адресу <http://www.melt.com.ru>

Компания МЭЛТ непрерывно работает над улучшением качества и надежности наших изделий. Однако, изделия, содержащие полупроводники, могут частично или полностью потерять свою работоспособность вследствие воздействия статического электричества или механических нагрузок. Поэтому при использовании наших продуктов следует избегать ситуаций, в которых сбой или отказ изделий компании МЭЛТ, могут вызвать потерю человеческой жизни, а также ущерб или повреждение собственности.

Подписано в печать 18 июня 2007 года. Формат А4.
Отпечатано в России.

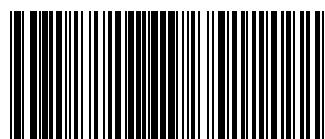

1806071848 ver 1.1